

5.3 Kategorie 2: Hauptlinien (Profil Abb. 2)

5.3.1 Grundsätze

Pflegegrundsätze	
Zielsetzung	Möglichst wenig Störungen
Pflegeziel	Stufiger, stabiler Wald; Niederhalt bis 20 m ab Gleisachse; im Schutzwald Schutzwirkung erhalten (ev. Niederwaldbetrieb)
Pflegekonzept	Reduzierter Niederhalt und Stabilität
> Niederhaltezone	<ul style="list-style-type: none"> · bis 20 m Horizontaldistanz ab Gleisachse · Maximalhöhe: Baumhöhe \leq Distanz zum Schotterrand · Abstand von mindestens 3 m zu Hochspannungsanlagen muss immer gewährleistet sein (LeV Art. 15 und 35)
> Stabile Waldzone	<ul style="list-style-type: none"> · bis örtlich erreichbare maximale Baumhöhe ab Gleisachse · stabiler Bestand aus standortgerechten Baumarten · frühzeitige Einleitung der Verjüngung
> Kontrollzone	<ul style="list-style-type: none"> · 1 bis 1.5-fache Distanz zur Gleisachse der maximal erreichbaren Baumhöhe; angrenzend an die stabile Waldzone · stabiler Bestand zur Vermeidung eines Dominoeffektes oder Baumabsturzes
LRPV	s. Abb. 2

Tabelle 3: Pflegegrundsätze Kategorie 2

5.3.2 Lichtraumprofil Vegetation Kategorie 2

Die mindestens einzuhaltende Profillinie (LRPV) ist aus Abbildung 2 ersichtlich.

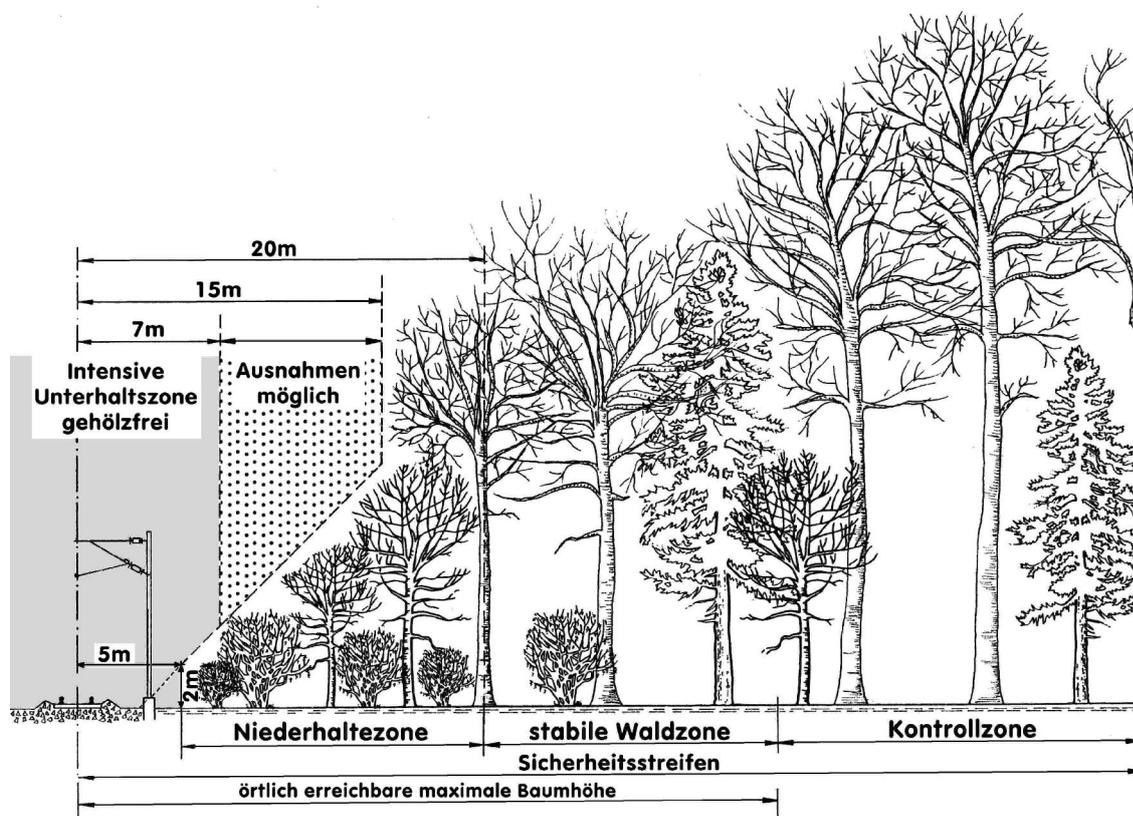


Abbildung 2: Niederhalt (LRPV) und stabiler Bestand; Kategorie 2